


Kamera rejestrująca wewnętrzna dziedzinoc
420 linii Motion Trigger Recording sat 3 kpl

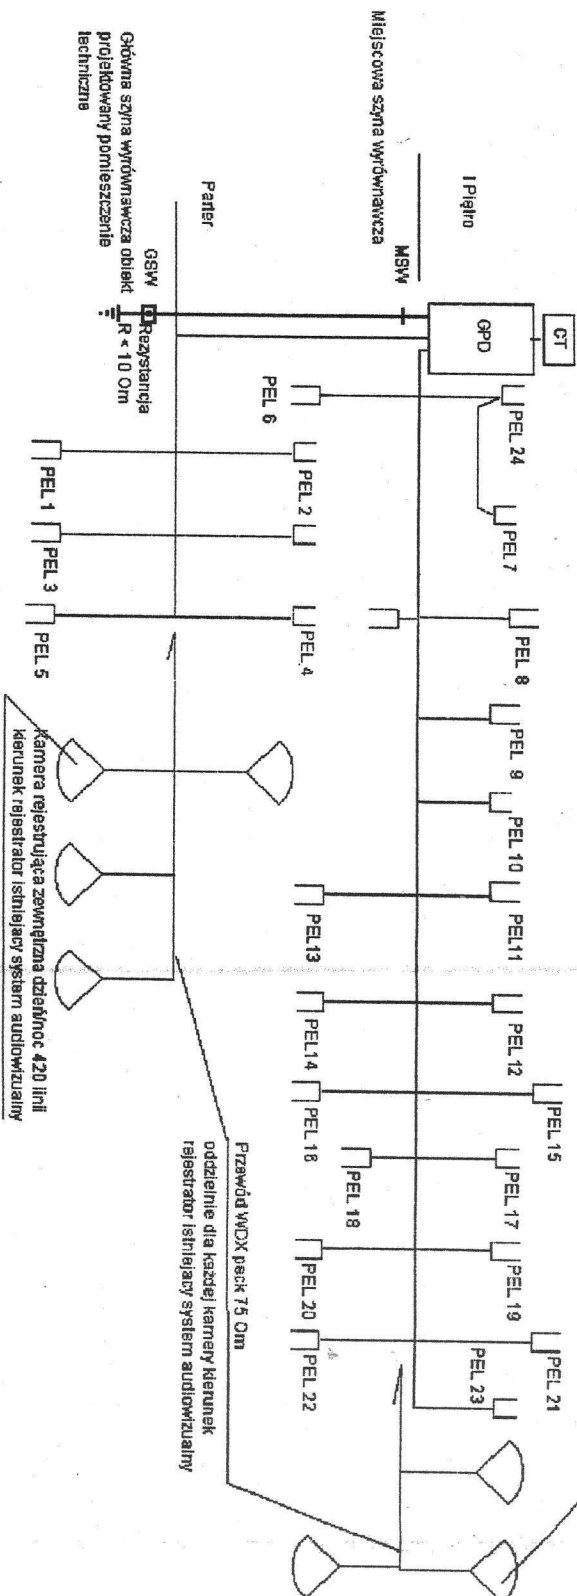

Uwaga:
System ochrony przed porażeniem sztywnie wyłączenie
zasilania.

Wykonać badania i pomiary powypadkowe zgodnie z
PN-IEC 60384-6-81 Sprawdzenia odbiorcze.

Arch. - PROJEKT

**BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA
JEDNORODZINNEGO I OGÓLNEGO**

KŁUCZBÓR, ul. DWORKOWA 1 archi@projekt1@o2.pl

INWESTOR URZĄD GMINY W PŁONISKU

LOKALIZACJA LISEWO nr działki 80

ROZBUDOWA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W LISEWIE

DATA 05.2009

SCHEMAT IDEOWY
INSTALACJI
SŁABOPRĄDOWYCH

BRUNO
Instalacje

OPRACOWANIE GRACJAN MAJĄK

NR RYS. E.2.1

PROJEKTANT JAN SIBIRSKI

Format: A3

NR UPRAWNIEN 246/60p